


# Règles fédérales & préconisations pour le Water-Polo



CHAMP DE JEU	Départemental - Référence C	Interrégional/Régional - Référence M	National - Référence GE
<b>Dimensions</b>			
Règle(s) commune(s)	La distance entre les lignes de but respectives doit être de 25,00 m minimum. La largeur du champ de jeu ne doit pas être inférieure à 12,50 m.  <b>Précision :</b> pour les épreuves se déroulant dans un bassin de 25,00 m, il est demandé de se rapprocher autant que possible des dimensions requises. La distance entre les deux lignes de but peut ainsi être ramenée à 24,40 m (profondeur minimale des cages : 0,30 m). Une distance inférieure peut également être tolérée si le système de cages retenu présente une profondeur supérieure à 0,30 m.		
Recommandation(s) commune(s)	Prévoir idéalement une hauteur libre au-dessus du bassin d'au moins 5 m.		Prévoir idéalement une hauteur libre au-dessus du bassin d'au moins 8 m.
Règle(s) spécifique(s)			Pour le championnat masculin de Pro A, la distance entre les deux lignes de but doit être de 30,0 m. La largeur du champ de jeu doit être de 20,0 m. La profondeur de l'eau ne doit jamais être inférieure à 1,80 m, de préférence 2,00 m. Le championnat féminin suit les règles communes.
Recommandation(s) spécifique(s)			En cas d'installation de cages flottantes, il est recommandé que la distance minimum entre la ligne de but et le mur du bassin soit de 1,66 m (longueur du bassin minimum recommandée : 33,33 m).
<b>Marquage</b>			
Règle(s) commune(s)	Des marques distinctives doivent être fournies sur les deux côtés du champ de jeu pour marquer les lignes de but, les lignes à 2,00 et 5,00 m à partir de ces lignes de but, et la ligne à mi-distance entre les lignes de but. Ces marques doivent être clairement visibles pendant le jeu. Les couleurs uniformes suivantes sont recommandées pour ces marques : <ul style="list-style-type: none"> <li>• ligne de but : BLANC ; la limite du champ de jeu aux deux extrémités est à 0,30 m derrière la ligne de but ;</li> <li>• ligne des 2 m : ROUGE ; elle doit se trouver à 2,00 m de la ligne de but à l'intérieur du champ de jeu ;</li> <li>• ligne des 5 m : JAUNE ; elle doit prolonger de 3,00 m la ligne des 2 m vers l'intérieur du champ de jeu ;</li> <li>• une marque de couleur blanche doit également être placée au niveau de la ligne du milieu pour singulariser le centre du champ de jeu.</li> </ul> <b>Précision :</b> il est déconseillé de prévoir un système de marquage permanent. La pose de plots de couleurs amovibles est à privilégier.  Les zones d'exclusion doivent être situées aux deux extrémités du champ de jeu à l'opposé de la table officielle. Elles doivent s'étendre sur une longueur de 2,00 m entre l'avant et l'arrière des lignes de but.		

Dimension du champ de jeu et marquage réglementaire  
Schéma FFN

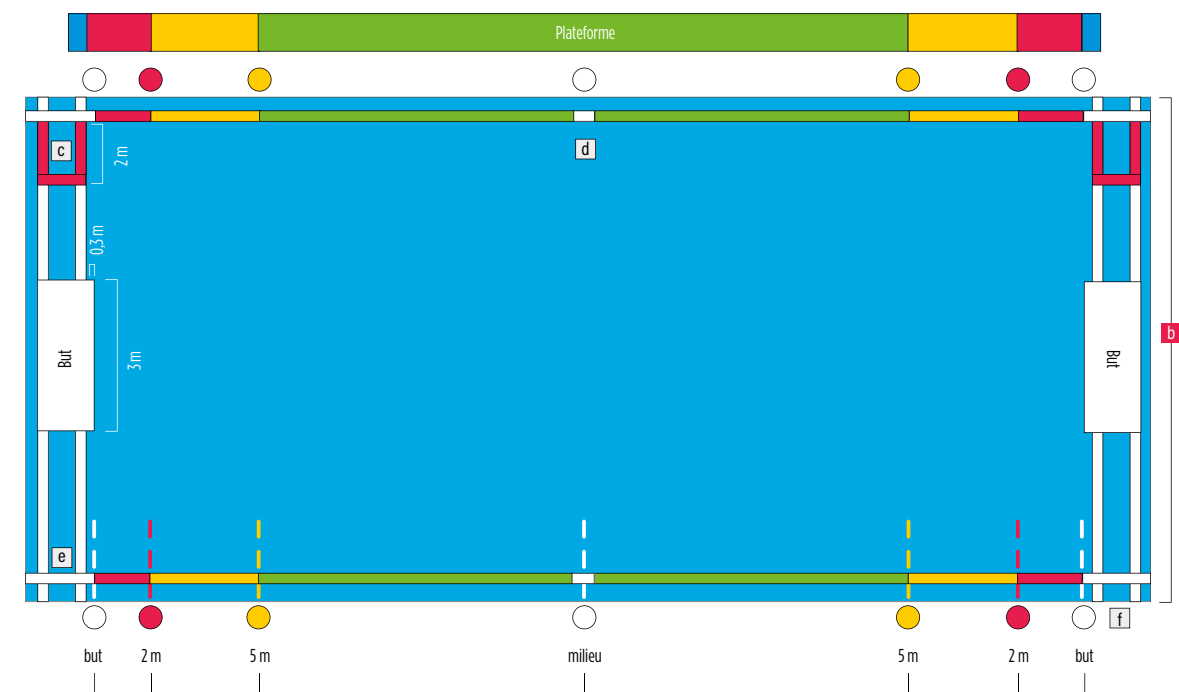

a Distance entre les deux lignes de but / Longueur du champ de jeu

**a** Pour le championnat Pro masculin : 30.00 m / 30.60 m  
Pour les autres épreuves : 25.00 m / 25.60 m  
Distance entre les deux lignes de but pour les matchs se déroulant dans un bassin de 25.00 m : 24.40 m maximum soit 25.00 m moins la profondeur des cages

**b** Largeur du champ de jeu de 12,5 m à 20 m

**c** Prison  
Zone d'entrée en jeu des joueurs

**d** Recommandé : Couleurs de la ligne d'eau délimitant le champ de jeu

**e** Couleur des lignes de bord de champ de jeu

**f** Obligatoire :  
Couleurs des plots de bord de bassin (champ de jeu).  
Repères mobiles

ÉQUIPEMENTS / AMÉNAGEMENTS	Départemental – Référence C	Interrégional/Régional – Référence M	National – Référence GE
----------------------------	--------------------------------	---	----------------------------

#### Buts

Règle(s) commune(s)	<p>Les poteaux de but et les barres transversales doivent être faits de bois, de métal ou de matière synthétique (plastique) avec des sections rectangulaires de 0,075 m, à l'équerre avec la ligne de but et peints en blanc. Les poteaux de but doivent être fixes, rigides et perpendiculaires à chaque extrémité de l'espace de jeu, à distance égale des côtés et au moins à 0,30 m du devant des extrémités du champ de jeu ou de tout obstacle. Il est interdit au gardien de but de se tenir ou de se reposer ailleurs que sur le fond de la piscine.</p> <p>Les côtés intérieurs des poteaux du but doivent être séparés de 3,00 m. Le dessous de la barre transversale doit être à 0,90 m au-dessus de la surface de l'eau.</p> <p>Le dessous de la barre transversale doit être à 0,90 m au-dessus de la surface de l'eau lorsqu'il y a 1,50 m ou plus de profondeur d'eau, et 2,40 m au-dessus du fond de la piscine lorsque la profondeur de l'eau est inférieure à 1,50 m.</p> <p>Des filets souples doivent être attachés aux poteaux du but pour enclore tout l'espace du but, attachés fermement aux montants et à la barre transversale et délimiter un espace libre d'au moins 0,30 m derrière la ligne de but dans toute la zone de but.</p>
---------------------	--

#### Zone de circulation pour les arbitres

Règle(s) commune(s)	Un espace suffisant doit être assuré pour permettre aux arbitres d'avoir un passage libre d'une extrémité à l'autre du champ de jeu. Un espace doit aussi être aménagé au niveau des lignes de but pour les juges de but.
Recommandation(s) spécifique(s)	<p>Pour le championnat masculin de Pro A : des zones de circulation peuvent être aménagés pour les arbitres des deux côtés de l'aire de jeu.</p> <p>Dimension conseillée de la plateforme : largeur : 1 m – hauteur au-dessus du plan d'eau : 0,70 m.</p>

#### Table de marque

Recommandation(s) commune(s)	Il est recommandé de placer la table de marque sur le côté du bassin à l'opposé des gradins.
------------------------------	--

#### Filets de protection

Recommandation(s) commune(s)	Il est vivement conseillé d'installer un système de filets de protection derrière les buts.
------------------------------	---

#### Lignes de délimitation du champ de jeu

Recommandation(s) spécifique(s)	<p>Des lignes d'eau placées sur les côtés des champs de jeu peuvent être installées. Les couleurs des flotteurs, reprenant les couleurs des marques, doivent être les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ligne de but et ligne de mi-distance : BLANC ;</li> <li>• ligne des 2,00 m : ROUGE ;</li> <li>• ligne des 5,00 m : JAUNE ;</li> <li>• reste du champ de jeu : VERT.</li> </ul>
---------------------------------	---

CONDITIONS DE PRATIQUE <sup>1</sup>	Départemental – Référence C	Interrégional/Régional – Référence M	National – Référence GE
-------------------------------------	--------------------------------	---	----------------------------

#### Température de l'eau

Règle(s) commune(s)	La température de l'eau ne doit jamais être inférieure à 26° C à plus ou moins 1° C.
---------------------	--

#### Éclairage

Règle(s) spécifique(s)	L'intensité lumineuse au-dessus du bassin ne doit pas être inférieure à 300 lux (Cf norme NF EN 12193 Classe 2)	L'intensité lumineuse au-dessus du bassin ne doit pas être inférieure à 500 lux (Cf norme NF EN 12193 Classe 1), idéalement 600 lux.
Recommandation(s) spécifique(s)	Il est recommandé de pouvoir atteindre une intensité lumineuse au-dessus du bassin de 600 lux.	Il est recommandé de pouvoir atteindre une intensité lumineuse de 1 500 lux au moins pendant les compétitions retransmises par la télévision.